


usporiadanie prístrojov v rozvádzači

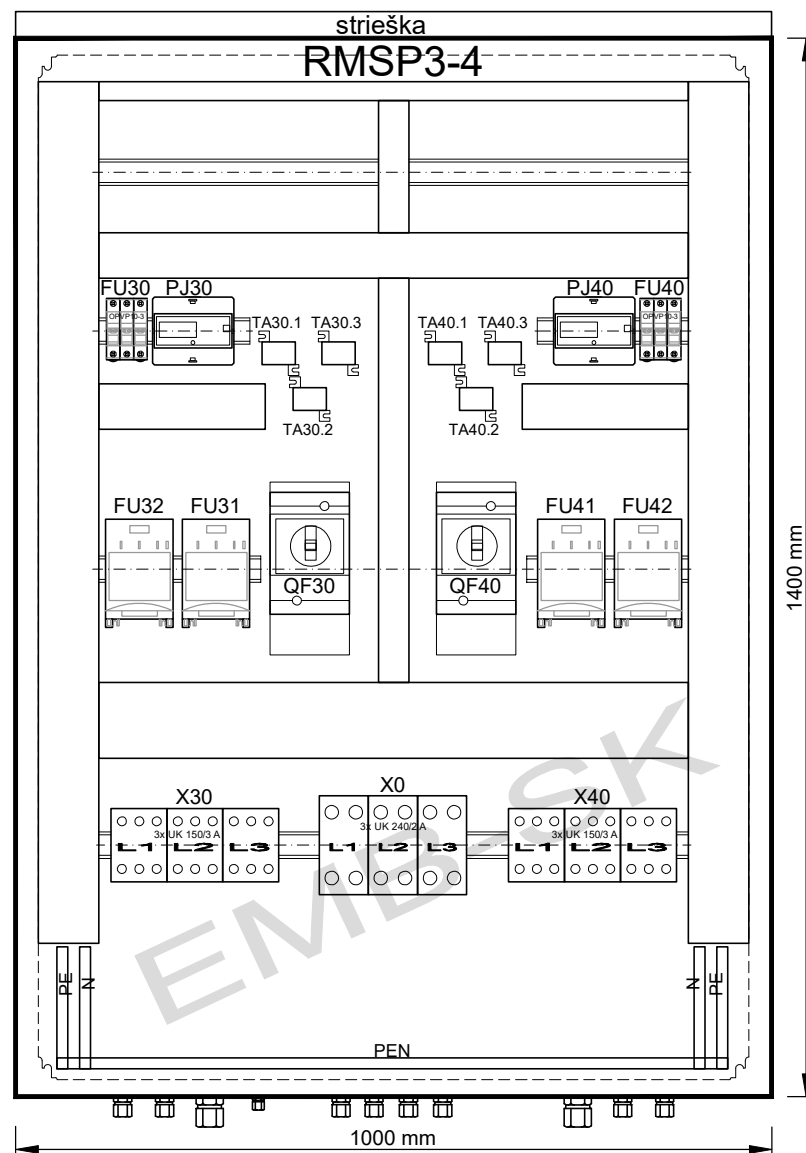

b		
a		
zmena	dátum	meno


názov výkresu: Rozvádzač pre stavebnú prípojku

ROZVÁDZAČ RMSP3-4, STAVEBNÁ PRÍPOJKA /zostava

dátum: 2016

list č.: 01

pohľad na rozvádzač

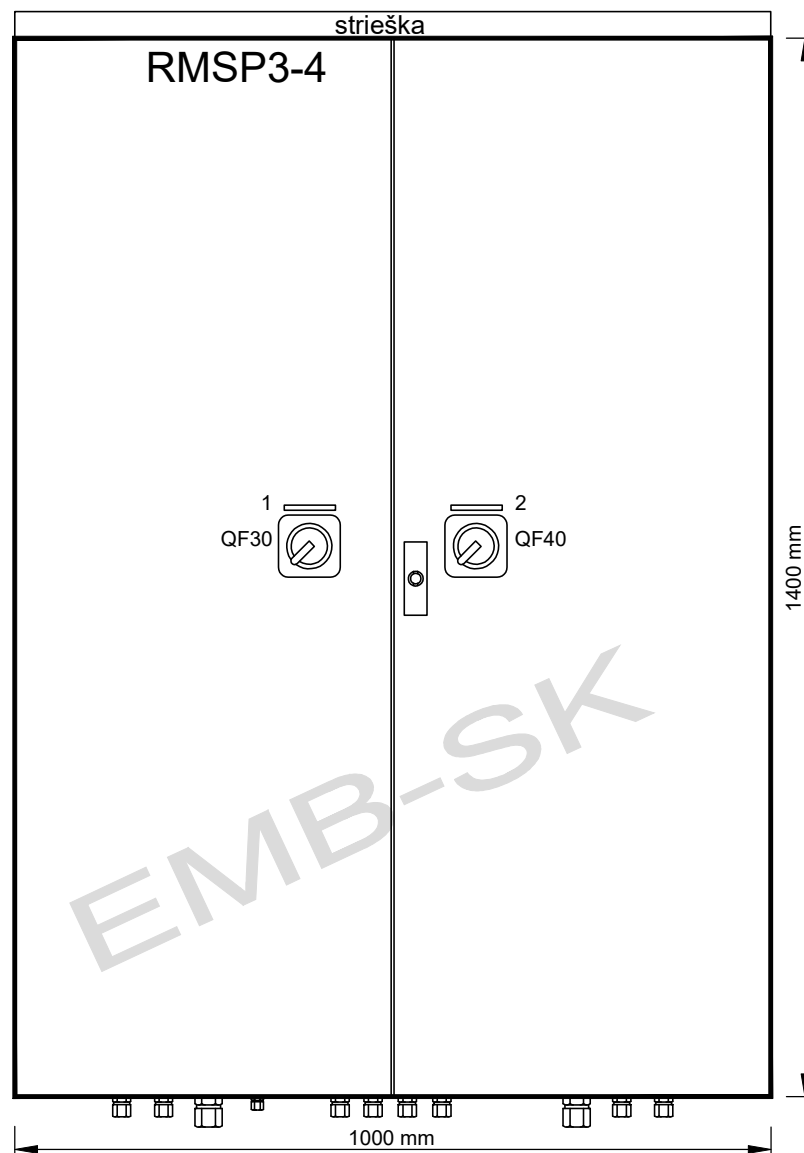

skriňa typ: RITTAL AE1114.500  
rozмеры: (1000x1400x300) mm  
strieška na rozvádzači typ: SZ 2363.000

inštalovať na montážny rám,  
umiestnené vonku pri výrobnej hale

prívod: ZDOLA  
vývody: DOLU  
krytie: IP 55/20  
napätie: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

BILANCIA ODBERU, 3. etapa:

Pi = 142 kVA  
list = 200 A

BILANCIA ODBERU, 4. etapa:

Pi = 129 kVA  
list = 180 A

CELKOVÁ BILANCIA ODBERU, 3+4. etapa:

Pi = 271 kVA (rozdávzač ako celok)  
list = 400 A (poistkový vývod v NN rozvodni)

ŠTÍTKY NA ROZVÁDZAČI:

- 1 - (QF30) HLAVNÝ VYPÍNAČ 0-VYP, 1-ZAP  
3. etapa
- 2 - (QF40) HLAVNÝ VYPÍNAČ 0-VYP, 1-ZAP  
4. etapa

b		
a		
zmena	dátum	meno

názov výkresu: Rozvádzač pre stavebnú prípojku

ROZVÁDZAČ RMSP3-4, STAVEBNÁ PRÍPOJKA /pohľad

dátum: 2016

list č.: 02